
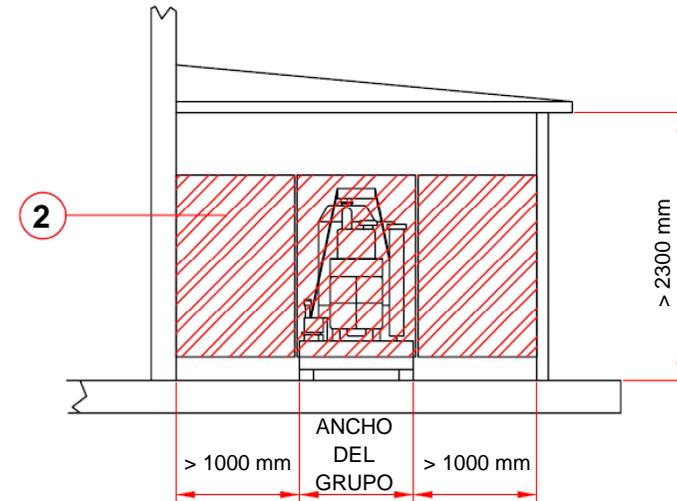


INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO

MONTAJE EN CAMPO BAJO COBERTIZO

TRAXCO®

Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza
 Teléfono: **976 22 55 17*** - Fax: 976 22 72 06
 E-mail: traxco@traxco.es

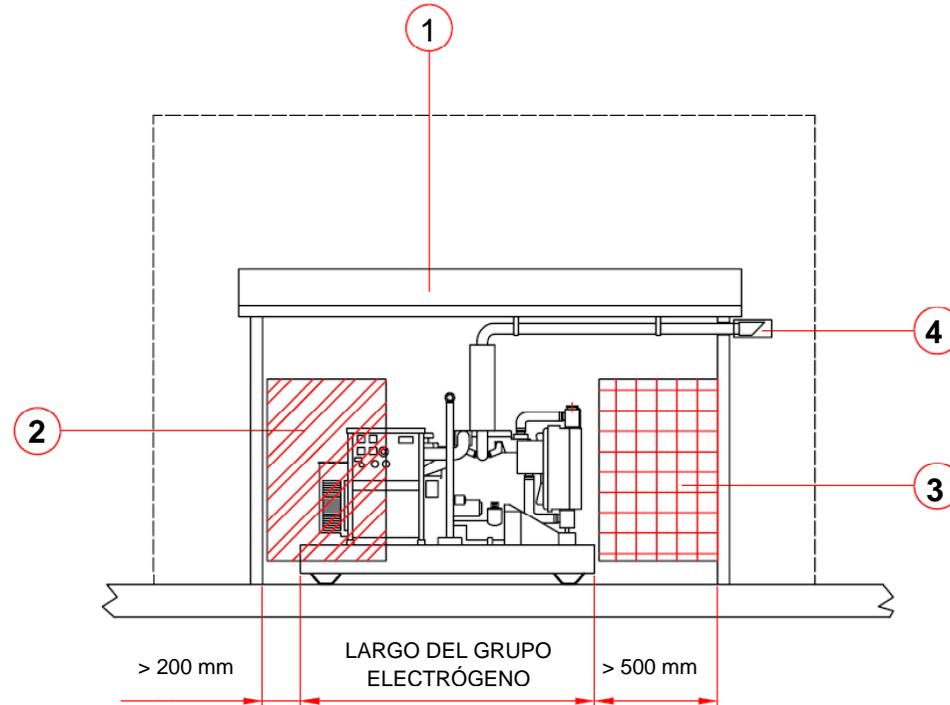

Ref.	NOTAS PARA LA INSTALACIÓN
1	LA CUBIERTA. (Las dimensiones indicadas en el dibujo son las mínimas aconsejadas). Se aconseja una correcta protección para obtener una doble finalidad: una para evitar la exposición directa del grupo electrógeno al sol y la otra, para protegerlo de la intemperie; garantizando una larga duración y manteniendo las máximas prestaciones. Se aconseja una adecuada protección para la instalación del grupo generador.
2	PANELES DE PROTECCIÓN EN LAMINADO. (En el lado del alternador / cuadro eléctrico, es oportuno protegerlos con paneles ciegos para impedir el contacto con el agua, sin cerrar el paso del aire).
3	PANELES DE PROTECCIÓN EN RED. (En el lado del motor del grupo electrógeno, se deben utilizar paneles que dejen circular el aire de refrigeración impidiendo la recirculación).
4	SALIDA DE HUMOS CON PROLONGACIÓN. (Muy importante). Canalizar debidamente para evitar el reciclaje del gas de salida, dotándola de protección contra la lluvia y anti-incendios. El diámetro de la prolongación se aumentará cuando la altura supere 1 m.